

[illegible]

3.2. Вариант комплектации № 602-06: ☐

Трансформатор тока	$I_{1\text{ ном.}} / I_{2\text{ ном.}}, A$ S1-S5 ²⁾	Класс точности / нагрузка, BA ²⁾	$K_{B\text{ ном}}$ или $K_{\text{ ном}}^{2)}$	$I_{1\text{ ном.}} / I_{2\text{ ном.}}, A$ S1-S4	Класс точности / нагрузка, BA	$K_{B\text{ ном}}$ или $K_{\text{ ном}}$	$I_{1\text{ ном.}} / I_{2\text{ ном.}}, A$ S1-S3	Класс точности / нагрузка, BA	$K_{B\text{ ном}}$ или $K_{\text{ ном}}$	$I_{1\text{ ном.}} / I_{2\text{ ном.}}, A$ S1-S2	Класс точности / нагрузка, BA	$K_{B\text{ ном}}$ или $K_{\text{ ном}}$
TA1	2000/5	5P/30	20	1500/5	5P/30	18	1000/5	5P/20	15	500/5	10P/30	8
TA2	2000/5	5P/30	20	1500/5	5P/30	18	1000/5	5P/20	15	500/5	10P/30	8
TA3	2000/5	0,2/50	10	1500/5	0,2/30	10	1000/5	0,2/30	10	500/5	0,5/30	10
TA4	2000/5	5P/30	20	1500/5	5P/30	18	1000/5	5P/20	15	500/5	10P/30	8
TA5	2000/5	5P/30	20	1500/5	5P/30	18	1000/5	5P/20	15	500/5	10P/30	8
TA6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TA7				-	-	-	-	-	-	-	-	-
TA8				-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Вариант комплектации № 602-334: ☐

Трансформатор тока	$I_{1\text{ ном.}} / I_{2\text{ ном.}}, A$ S1-S5 ²⁾	Класс точности / нагрузка, BA ²⁾	$K_{B\text{ ном}}$ или $K_{\text{ ном}}^{2)}$	$I_{1\text{ ном.}} / I_{2\text{ ном.}}, A$ S1-S4	Класс точности / нагрузка, BA	$K_{B\text{ ном}}$ или $K_{\text{ ном}}$	$I_{1\text{ ном.}} / I_{2\text{ ном.}}, A$ S1-S3	Класс точности / нагрузка, BA	$K_{B\text{ ном}}$ или $K_{\text{ ном}}$	$I_{1\text{ ном.}} / I_{2\text{ ном.}}, A$ S1-S2	Класс точности / нагрузка, BA	$K_{B\text{ ном}}$ или $K_{\text{ ном}}$
TA1	600/5	5P/30	30	400/5	10P/30	20	300/5	10P/30	15	200/5	10P/20	15
TA2	600/5	5P/30	30	400/5	10P/30	20	300/5	10P/30	15	200/5	10P/20	15
TA3	600/5	0,2/30	10	400/5	0,5/50	10	300/5	0,5/30	10	200/5	0,5/10	10
TA4	600/5	5P/30	30	400/5	10P/30	20	300/5	10P/30	15	200/5	10P/20	15
TA5	600/5	5P/30	30	400/5	10P/30	20	300/5	10P/30	15	200/5	10P/20	15
TA6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TA7				-	-	-	-	-	-	-	-	-
TA8				-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. Укажите номер комплекта и номинальные токи трансформаторов:

Комплект № ☐

3.5. Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем: ☐

Технические характеристики указываются заказчиком¹⁾

Трансформатор тока	$I_{1\text{ ном.}}/I_{2\text{ ном.}} A$ S1-S5 ²⁾	Класс точности / нагрузка, ВА ²⁾	K_B ном или K ном ²⁾	$I_{1\text{ ном.}}/I_{2\text{ ном.}} A$ S1-S4	Класс точности / нагрузка, ВА	K_B ном или K ном	$I_{1\text{ ном.}}/I_{2\text{ ном.}} A$ S1-S3	Класс точности / нагрузка, ВА	K_B ном или K ном	$I_{1\text{ ном.}}/I_{2\text{ ном.}} A$ S1-S2	Класс точности / нагрузка, ВА	K_B ном или K ном
TA1	/	/		/	/		/	/		/	/	
TA2	/	/		/	/		/	/		/	/	
TA3	/	/		/	/		/	/		/	/	
TA4	/	/		/	/		/	/		/	/	
TA5	/	/		/	/		/	/		/	/	
TA6	/	/		/	/		/	/		/	/	
TA7				/	/		/	/		/	/	
TA8				/	/		/	/		/	/	


1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаяк, остальные параметры будут подобраны производителем.

2) Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс.

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается в дополнительных требованиях.

Расположение трансформаторов тока на вводах полюса

Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных особенностей не могут быть установлены ниже защитных трансформаторов тока.

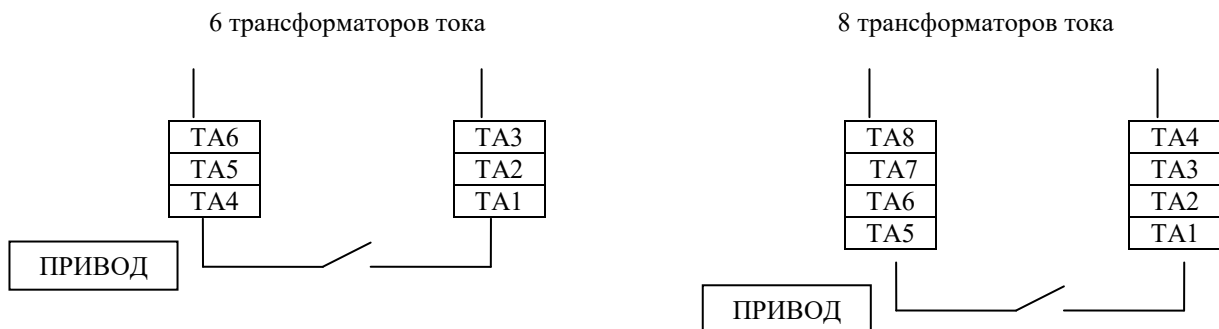

4. Дополнительная комплектация:

Устройство комплексной системы диагностики выключателей (учет коммутационного ресурса) – 1 шт. на выключатель. ☐

Поставка устройства комплексной системы диагностики выключателей (КСДВ) осуществляется за отдельную плату. При заказе требуется заполнение отдельного бланка заказа КСДВ.

Внимание! Использование КСДВ должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку.

5. Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей. ☐

Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору. Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа: _____

6. Дополнительные требования:

ЗАКАЗЧИК в лице _____

М.П. _____ (подпись, печать)

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: umt@nt-rt.ru